
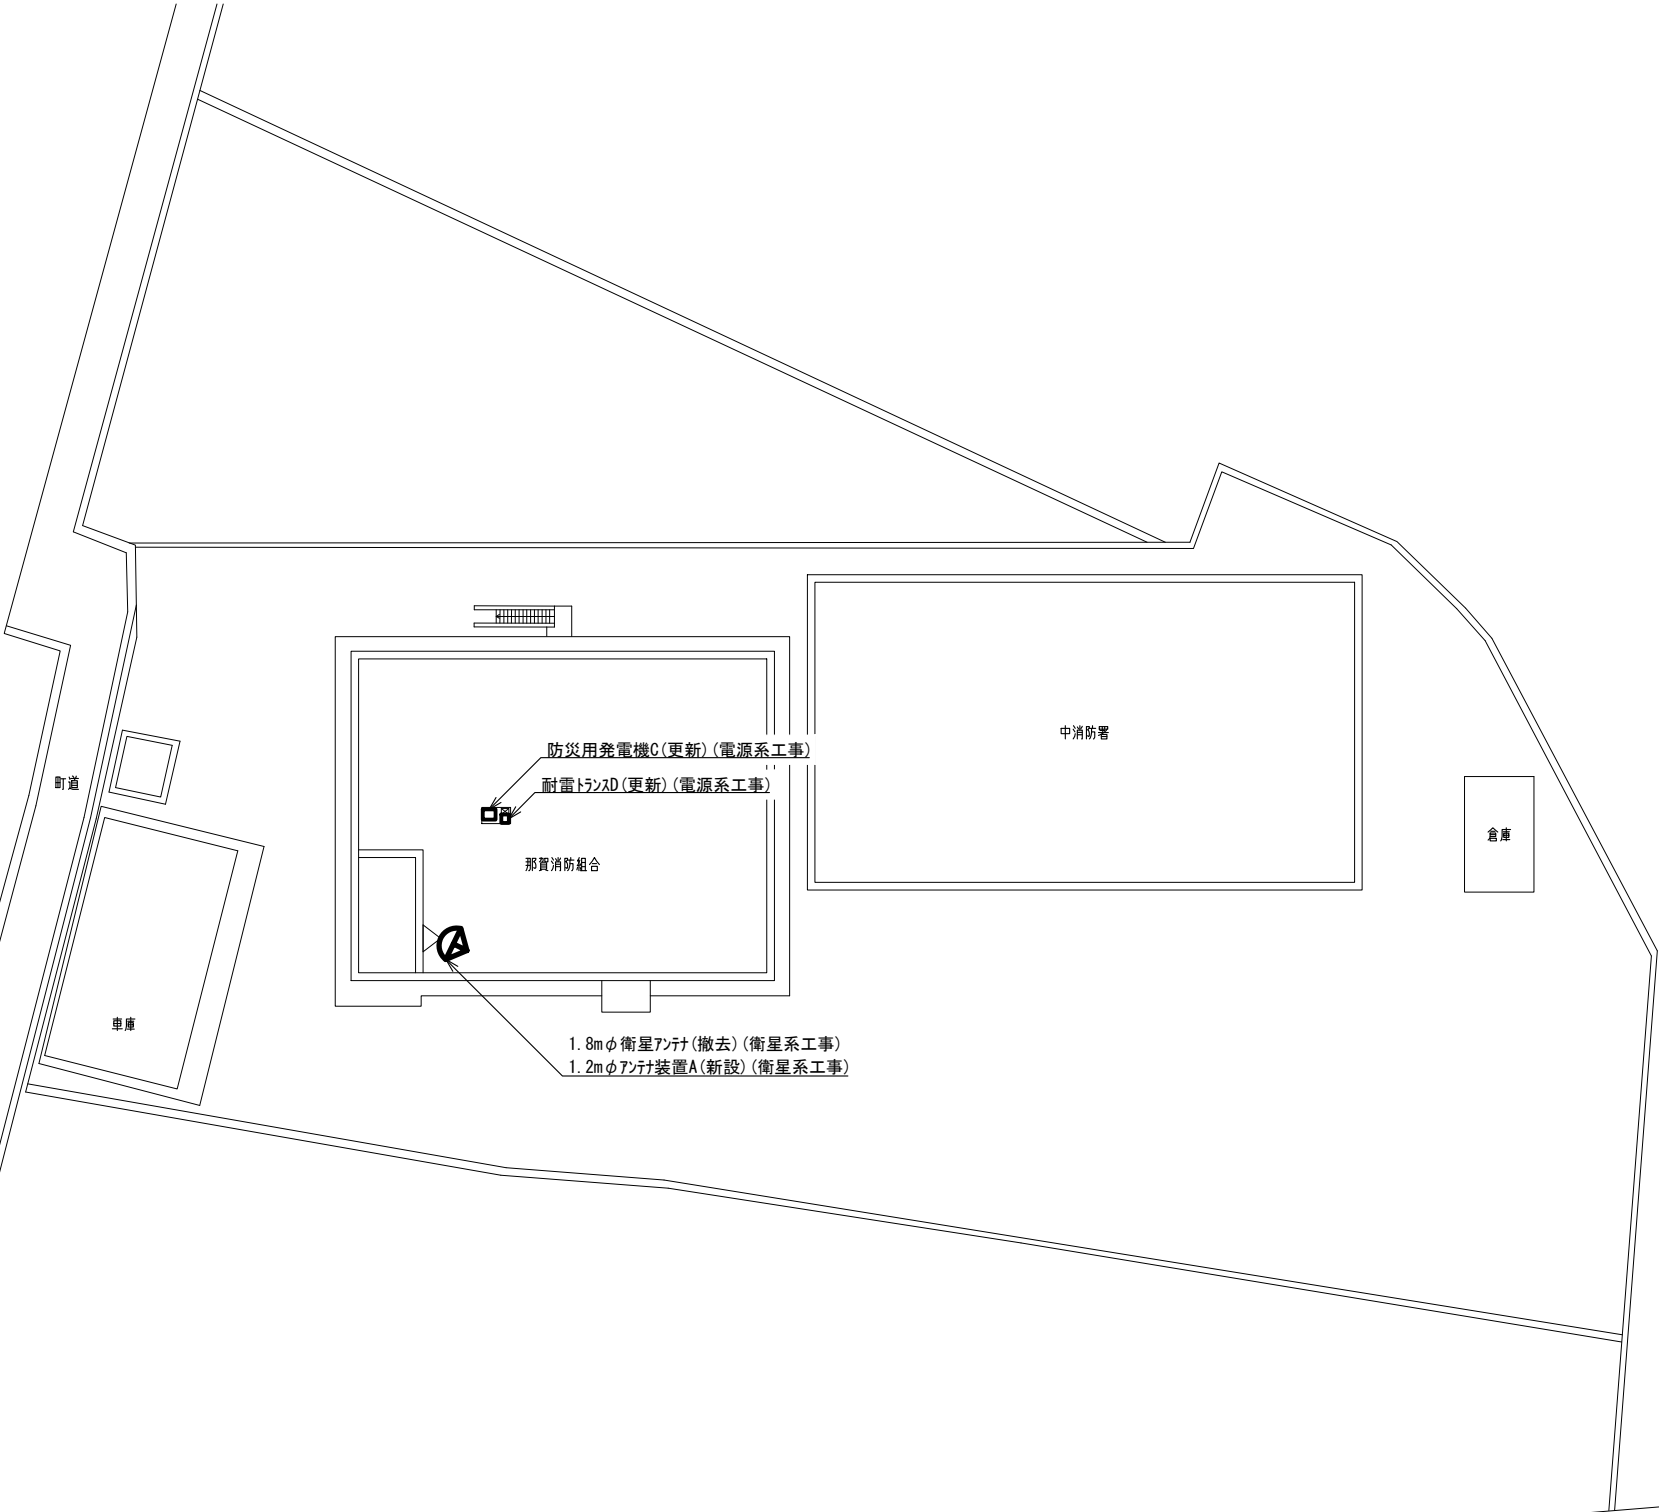


4-04 那賀消防組合消防本部

[illegible][illegible]



国道24号


← 至 和歌山市

至 橋本市 →

那賀消防組合消防本部
住所：岩出市中迫154
緯度：34° 15' 40"
経度：135° 18' 52"


敷地平面図 S=1/400

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		4-04 那賀消防組合消防本部 敷地平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-01					

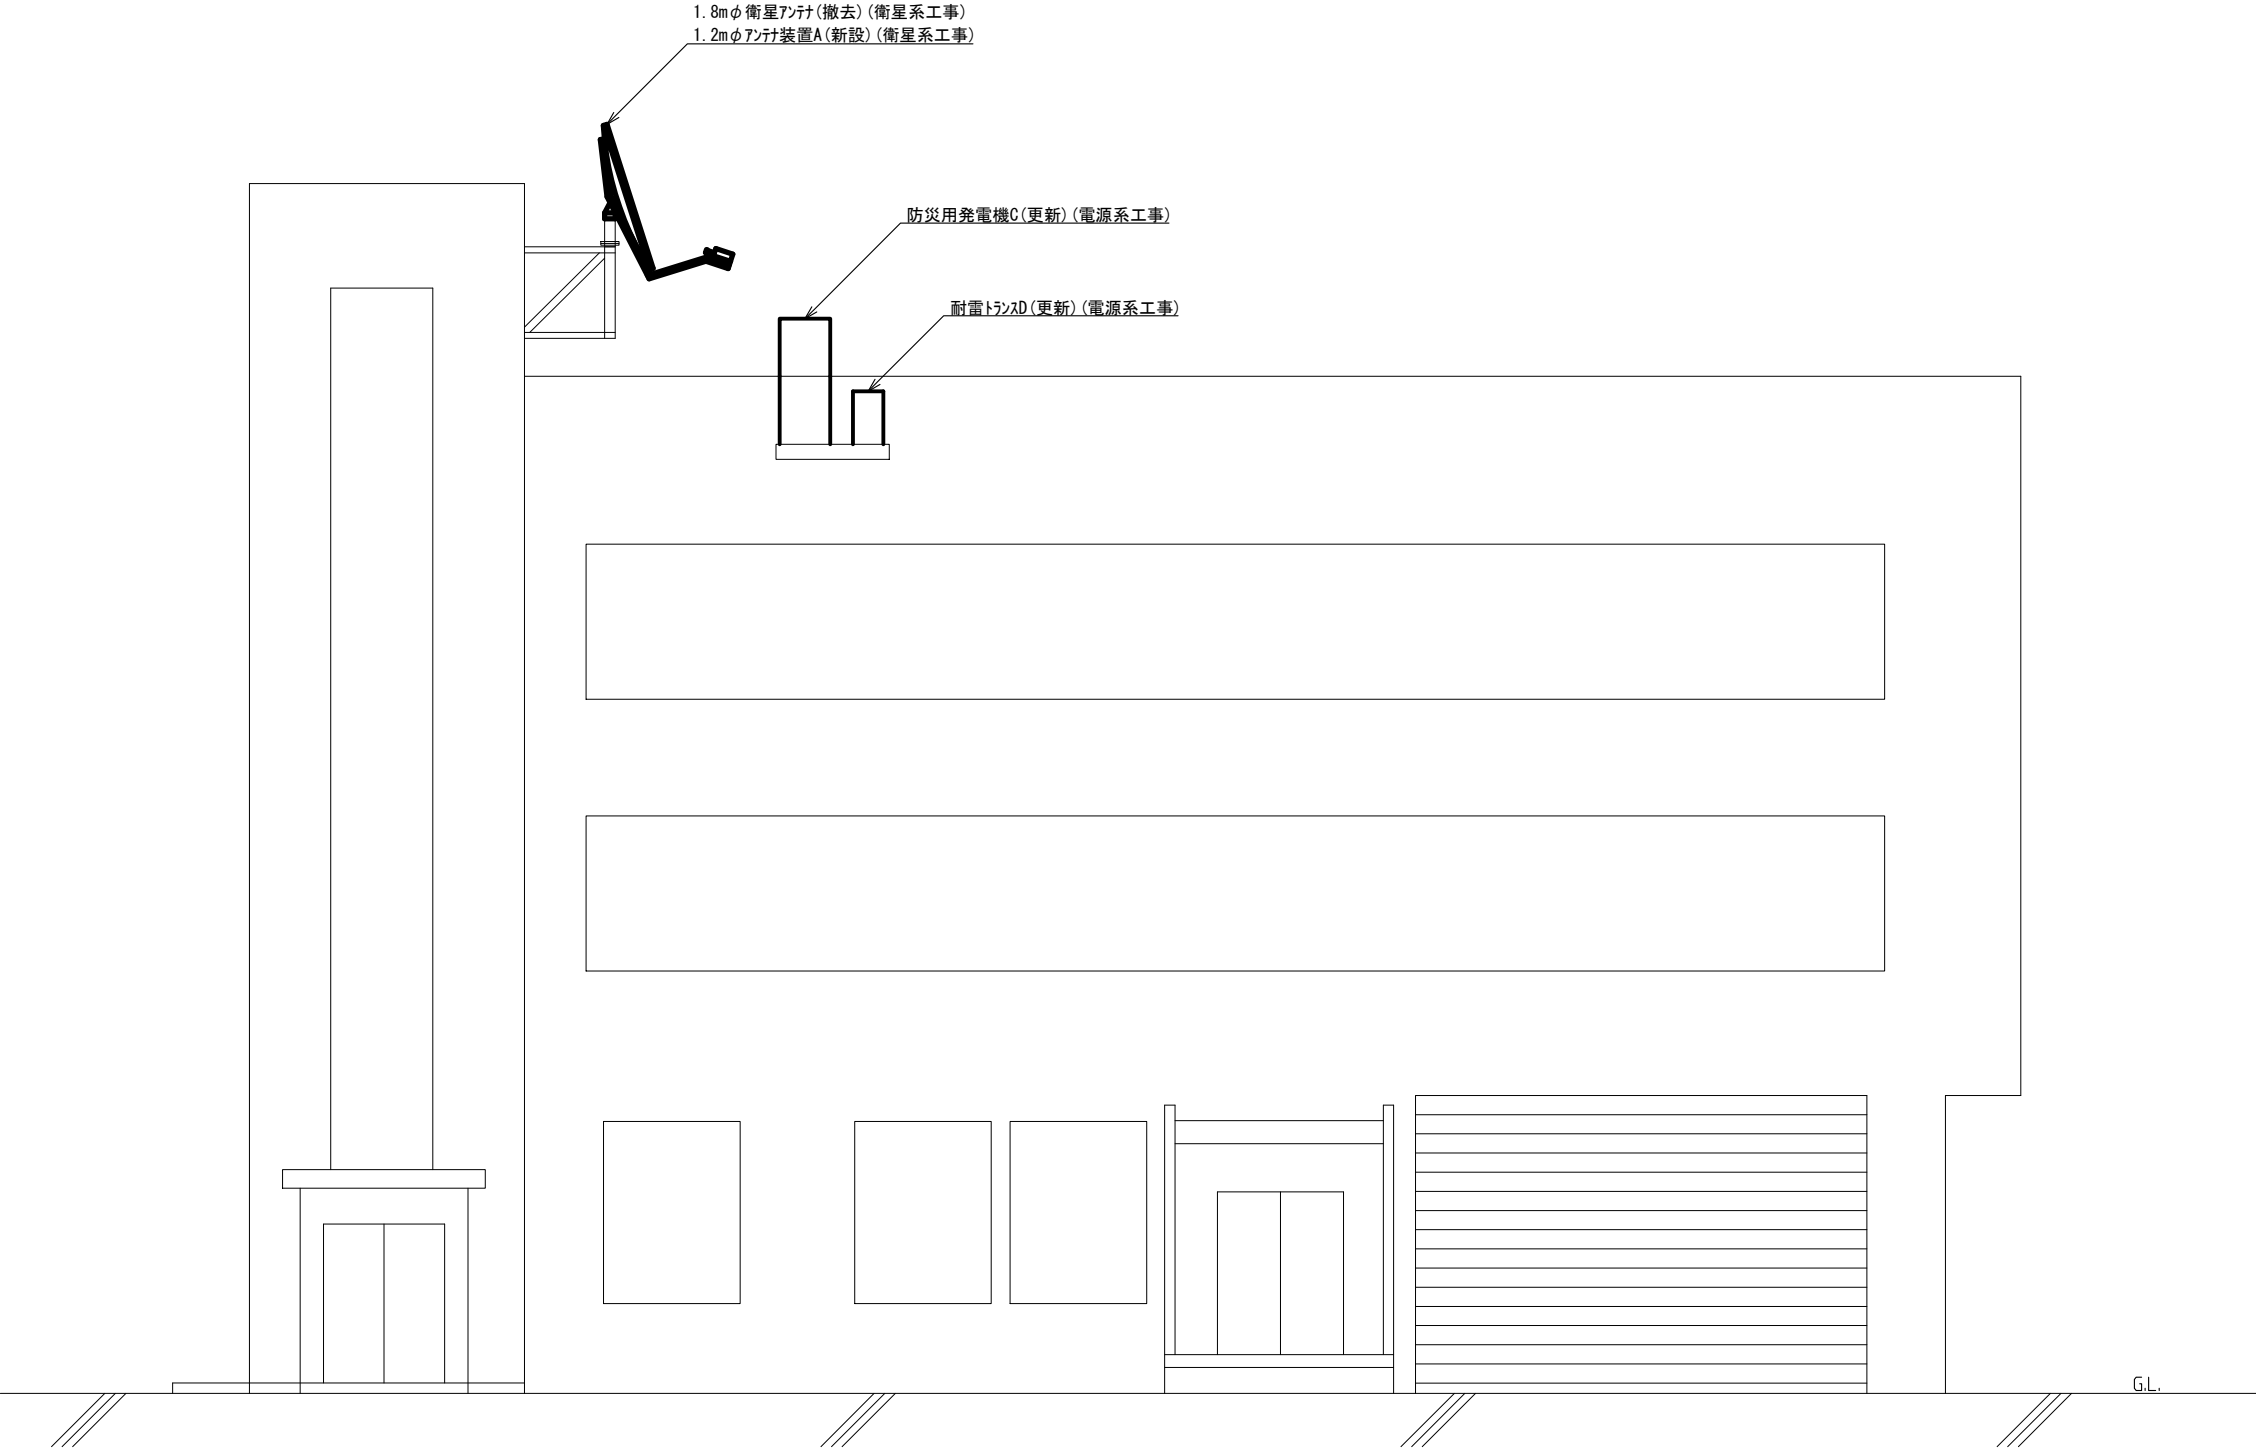


南側 立面図 S=1/100

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 南側立面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-02					

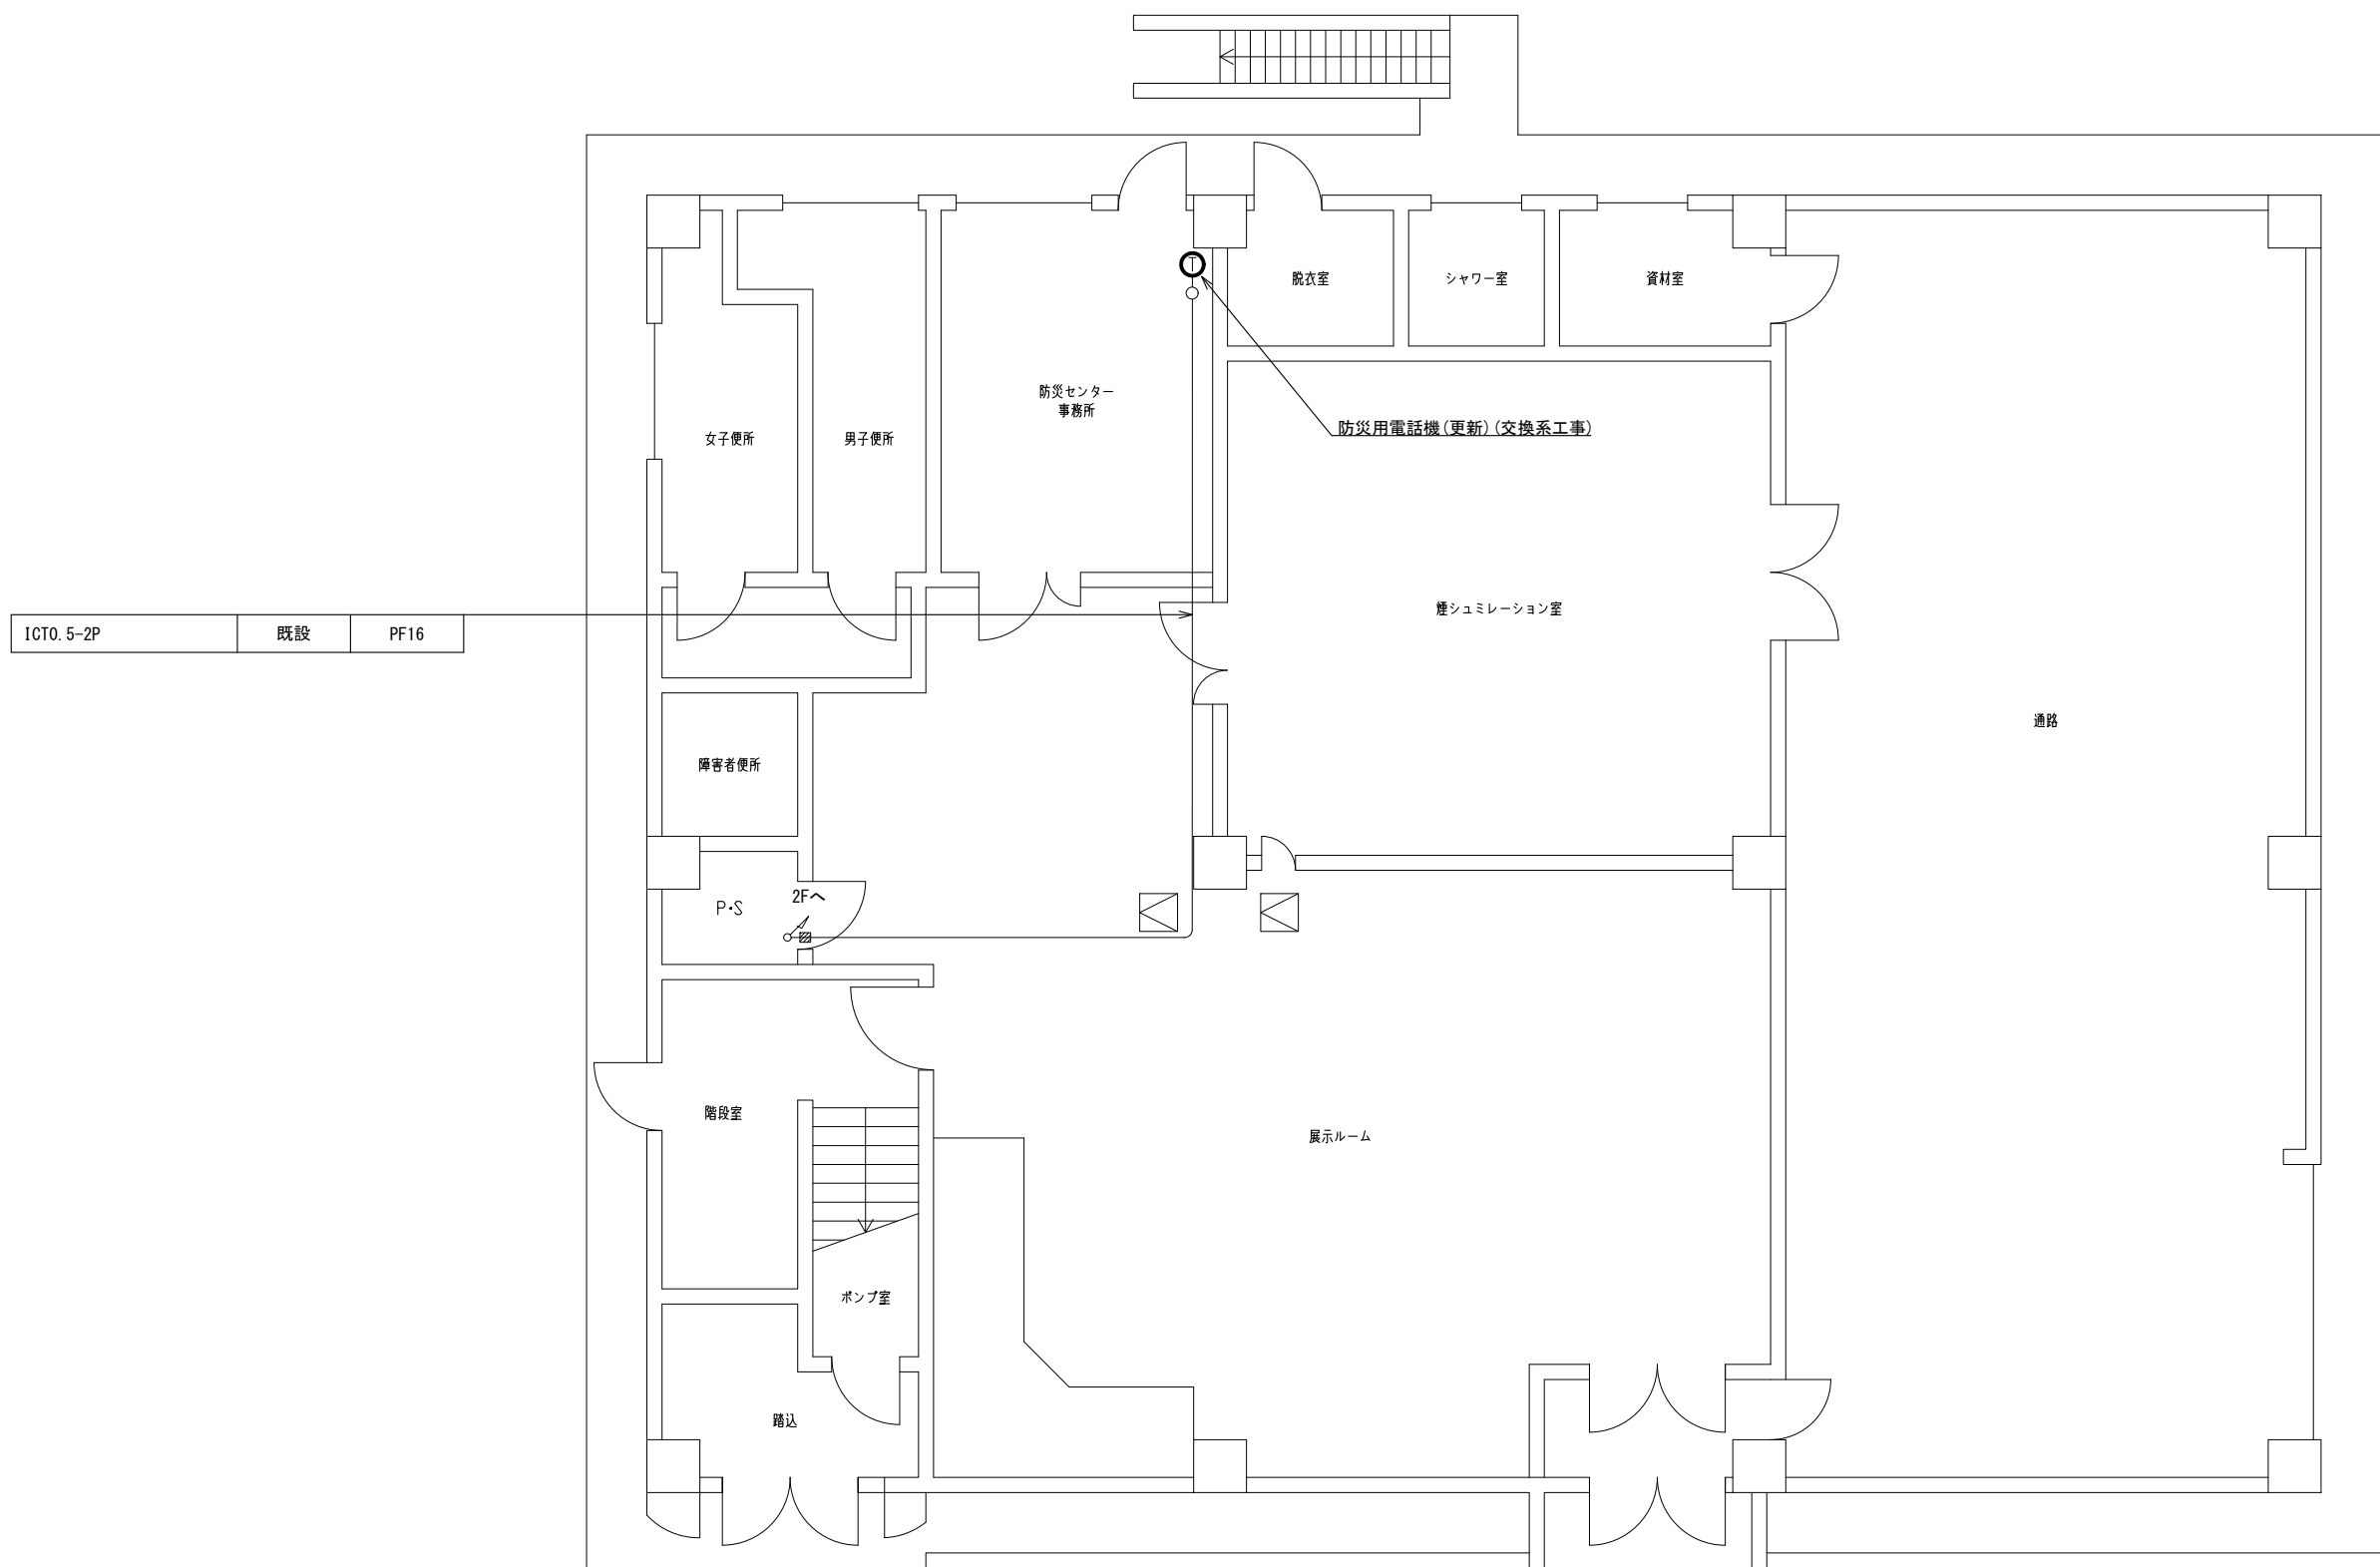


1階 平面図 S=1/100

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 1階平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-03					

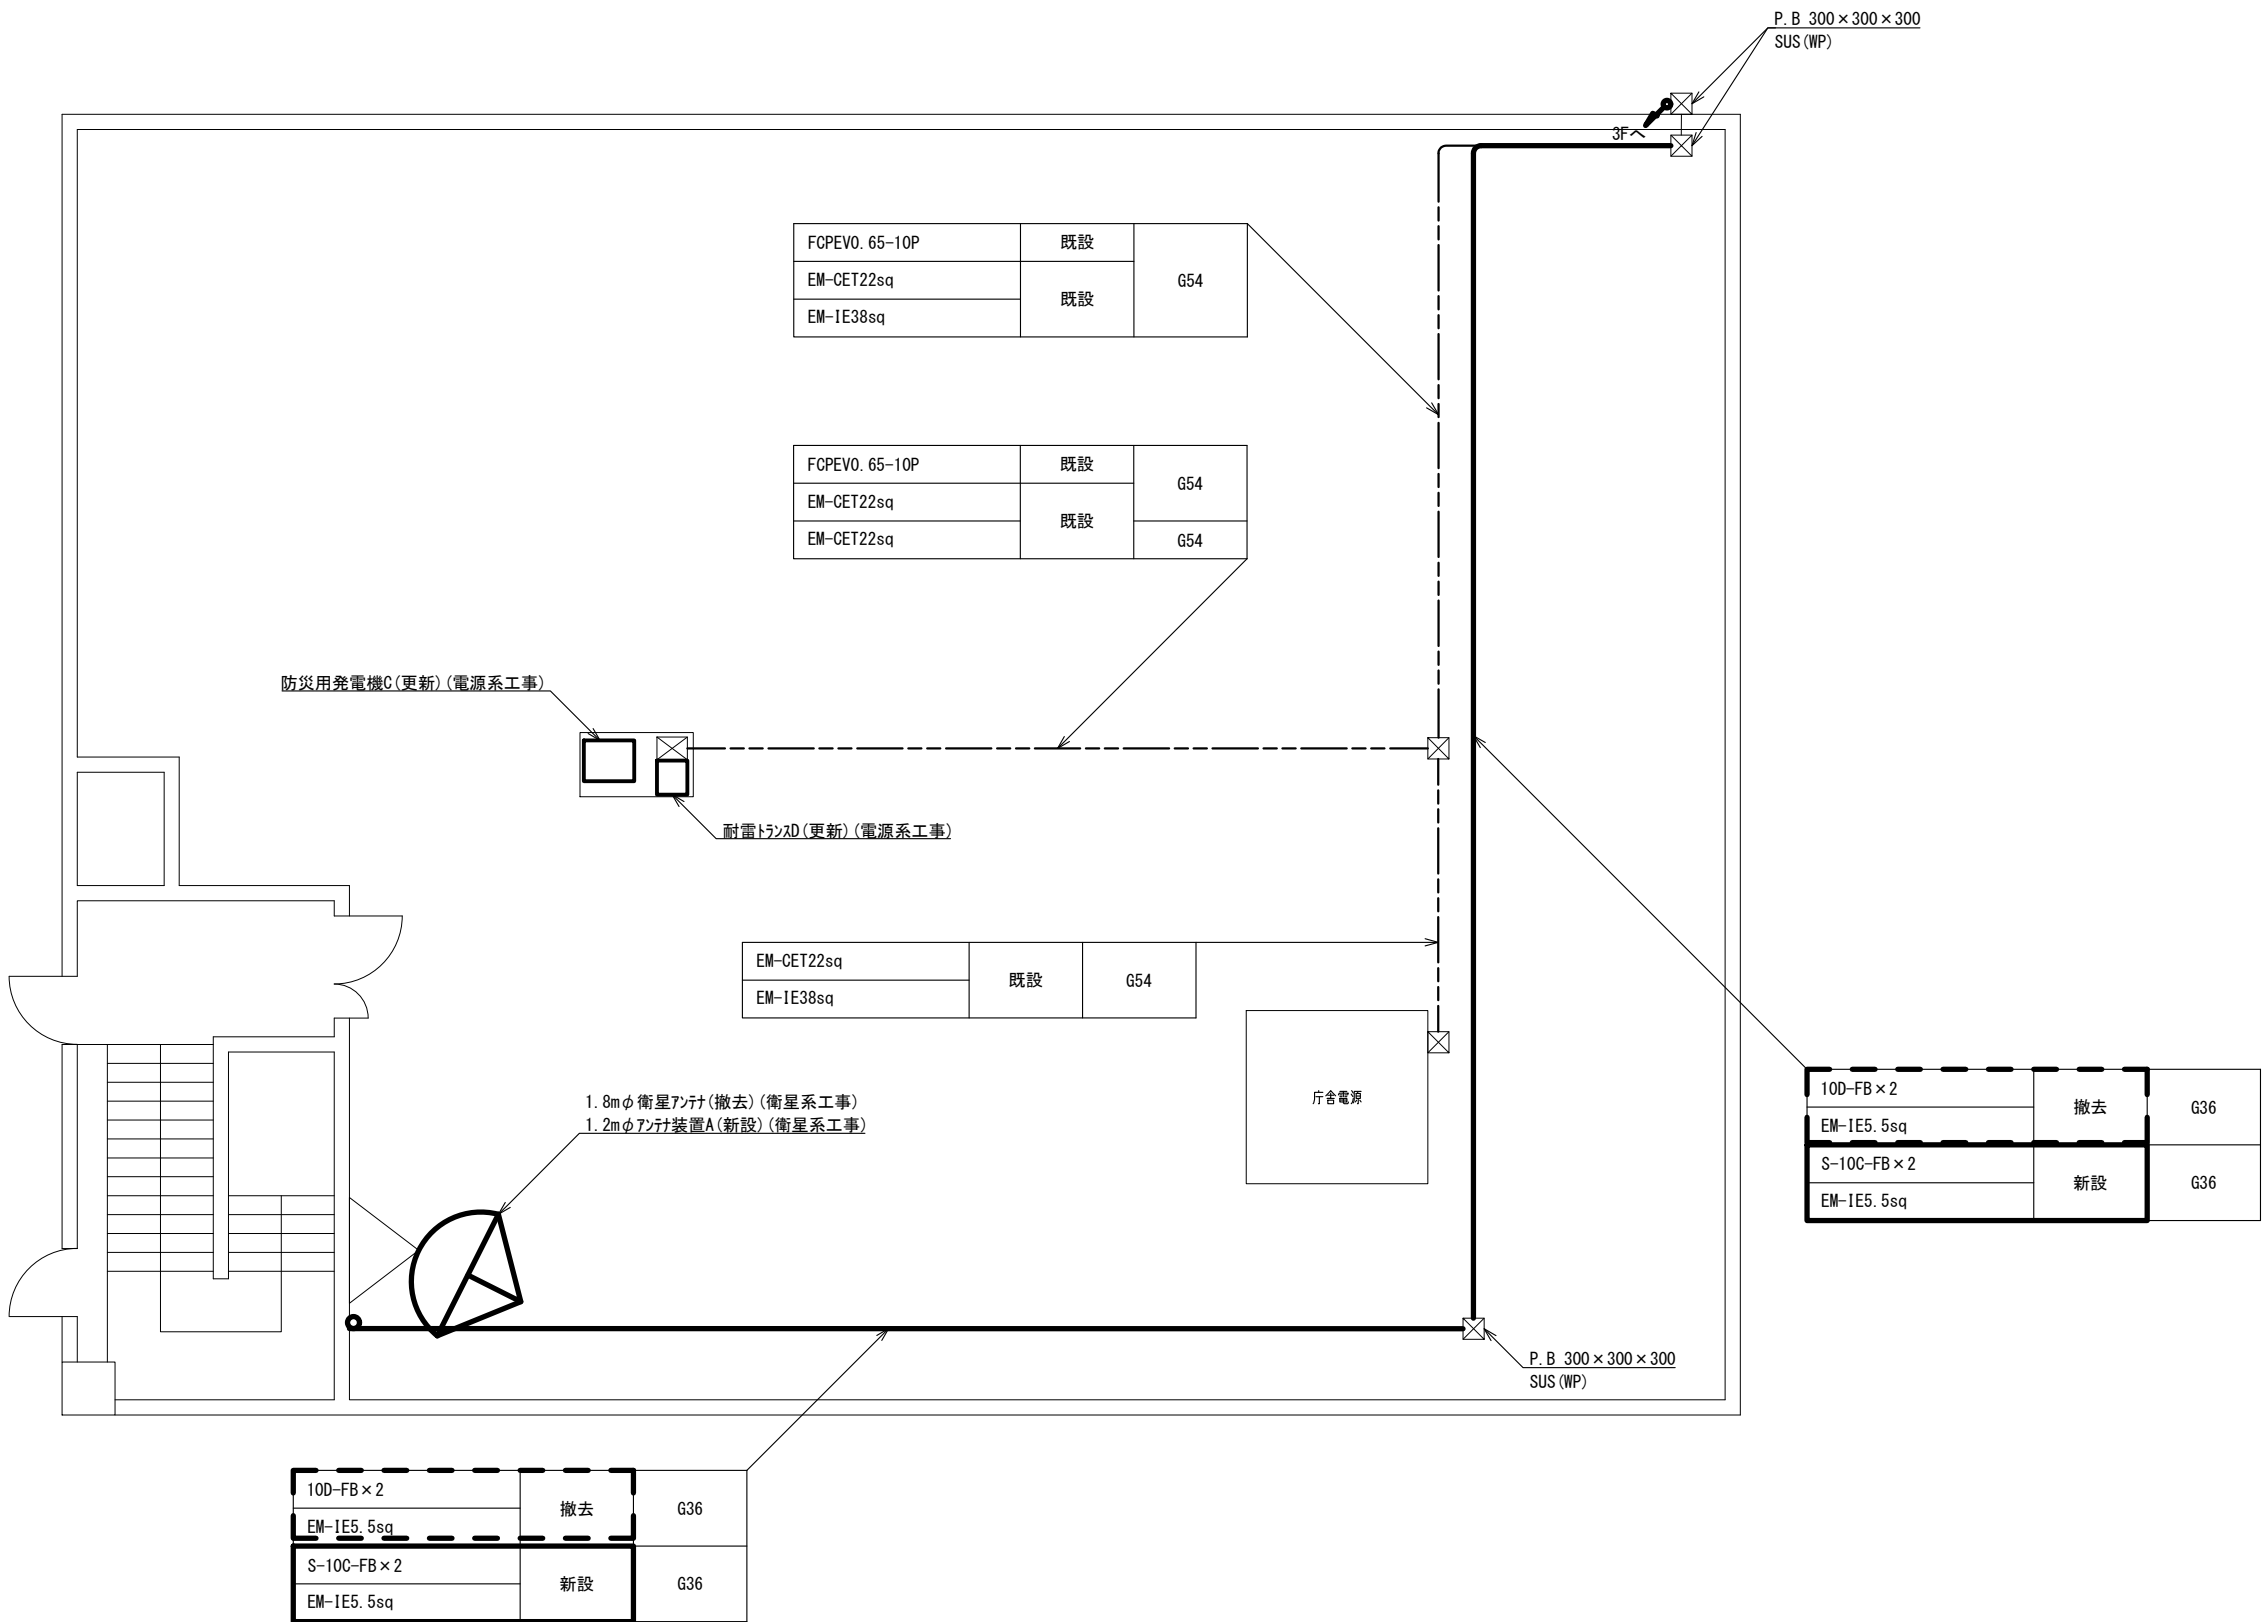



屋上 平面図 S=1/100

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 屋上平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-06					

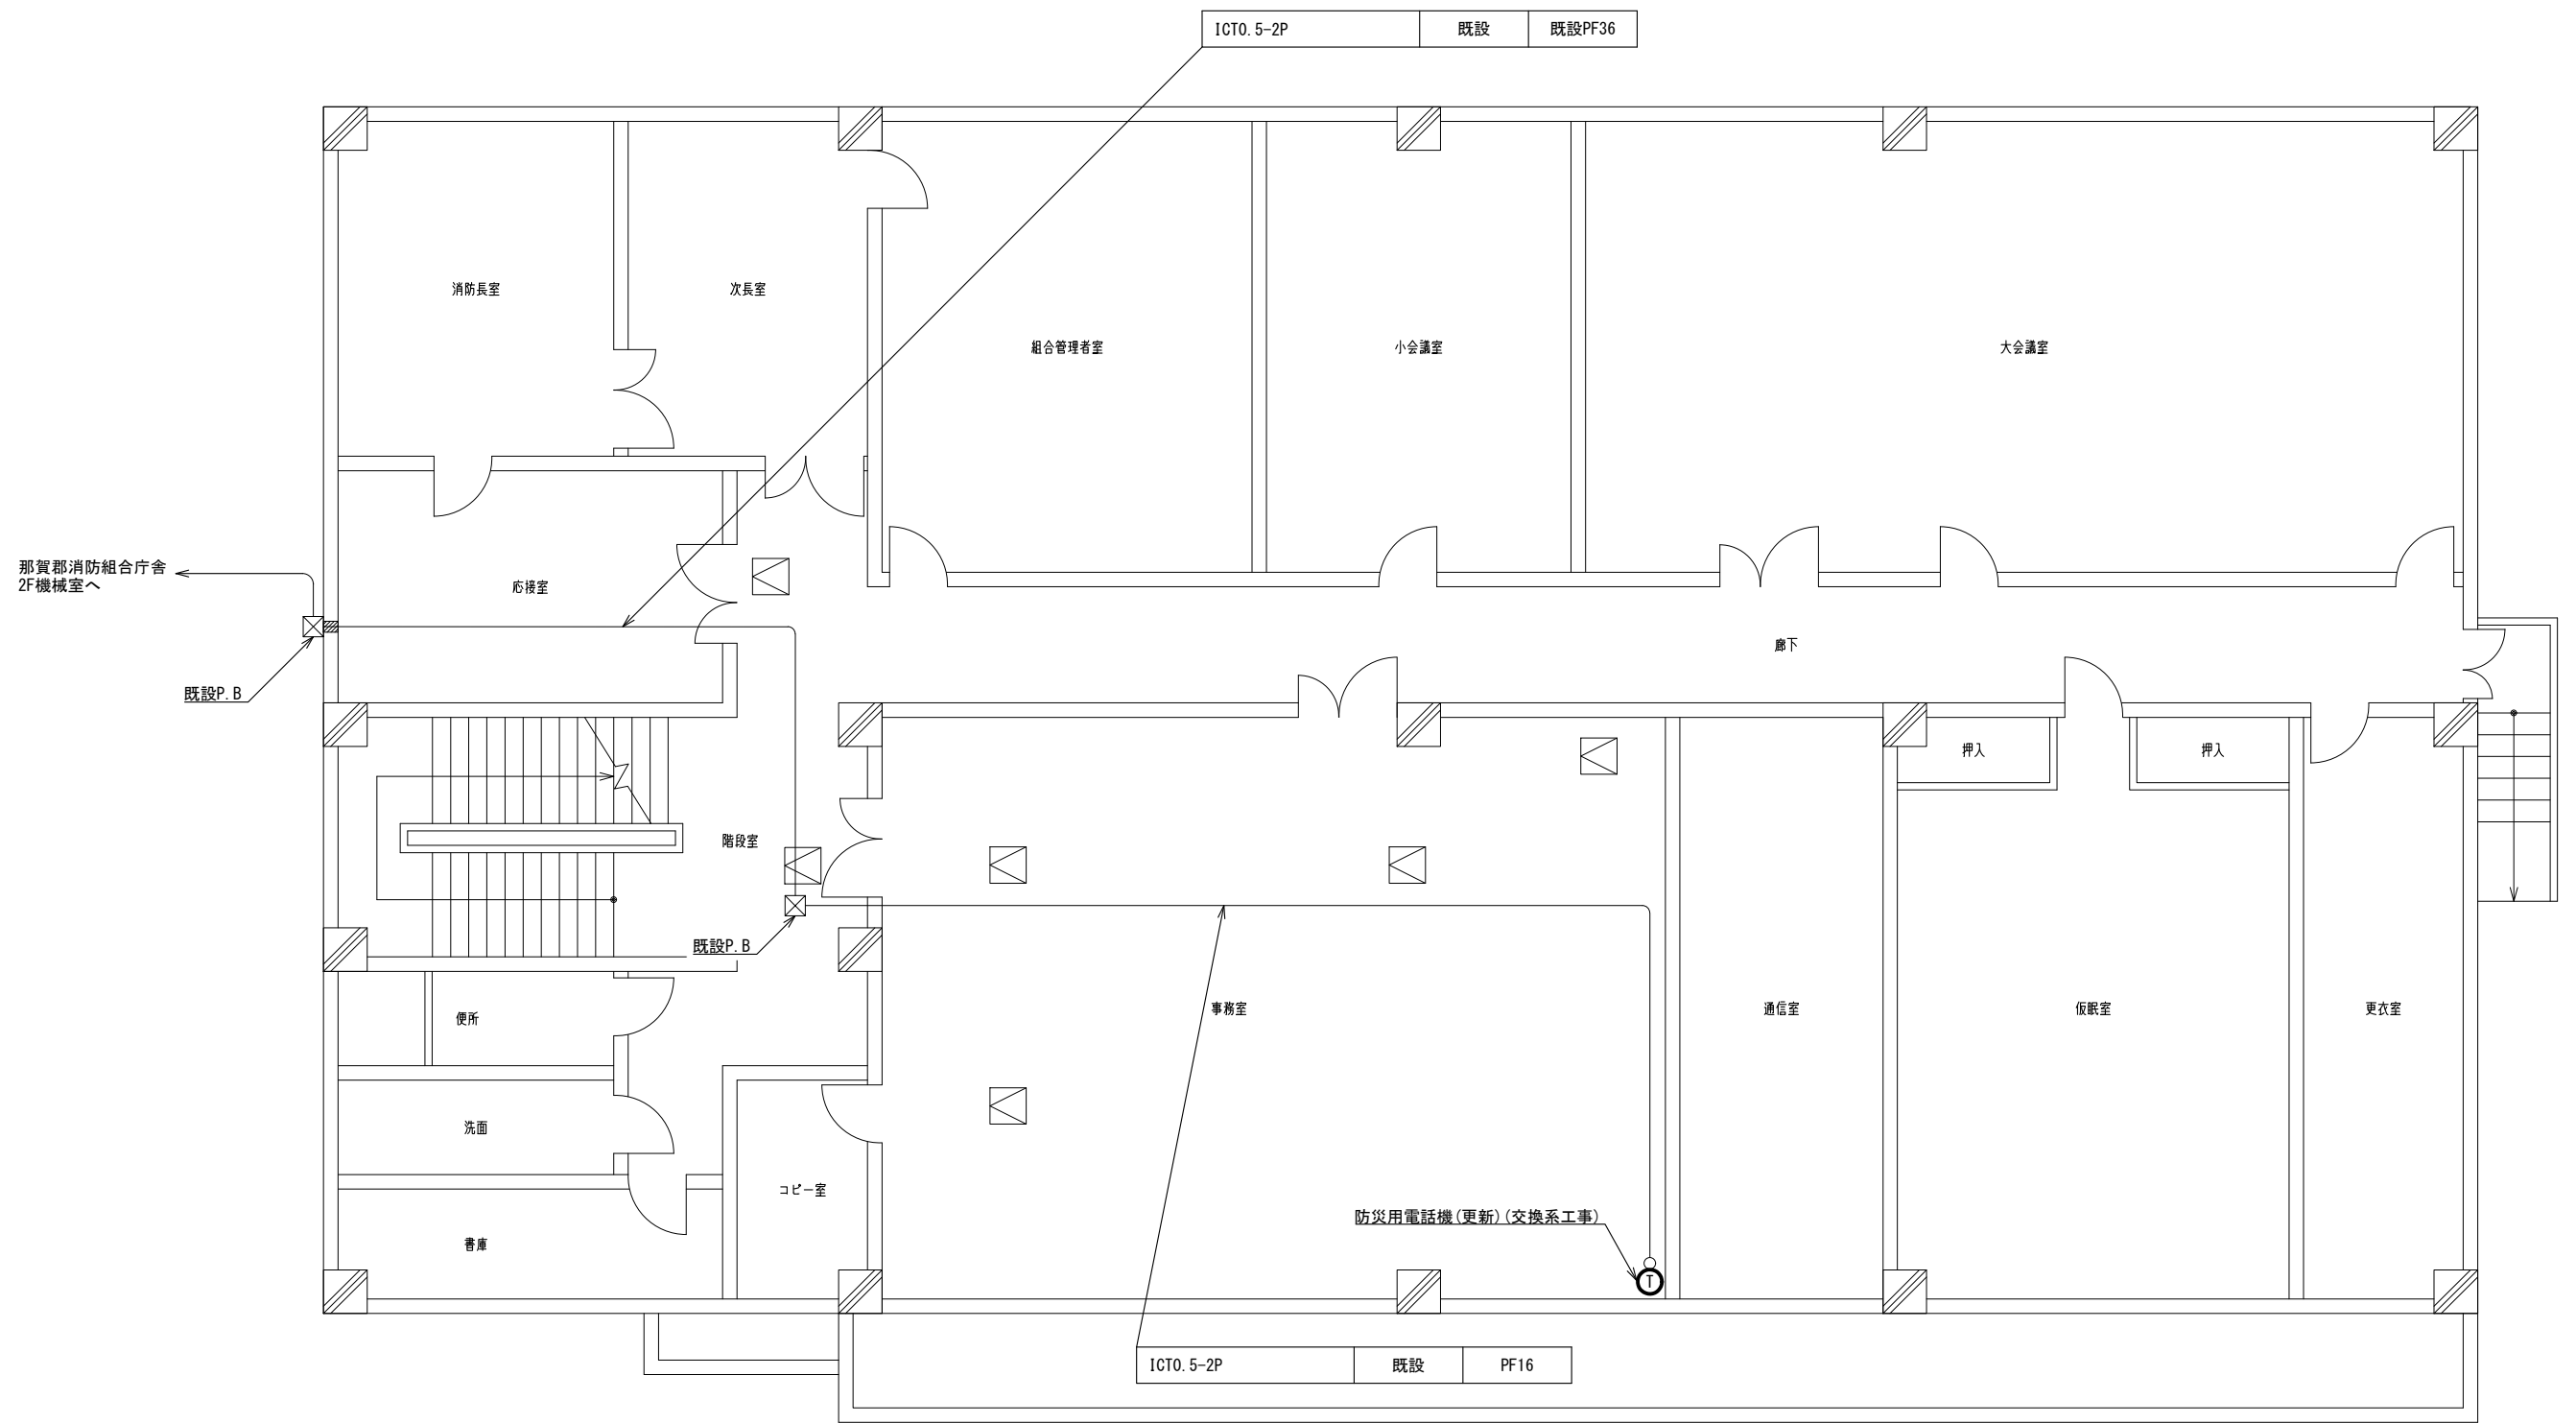


那賀消防署 2階 平面図 S=1/100

			承認		設		担		作		R3. 3. 31
					計		当		図		作 成 日
1	初版発行		名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日	記 事		4-04 那賀消防組合消防本部 那賀消防署2階平面図							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	4-04-07				




アンテナ取付詳細図(参考図) S=1/40

			承認		設計		担当		作図		R3. 3. 31
											作成日
1			名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年 月 日			4-04 那賀消防組合消防本部 アンテナ設置図(参考図)							
(一財) 日本消防設備安全センター				尺度	—	図番	4-04-08				




通信指令室 機器配置図 S=1/30




機械室 機器配置図 S=1/30

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 機器配置図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-09					

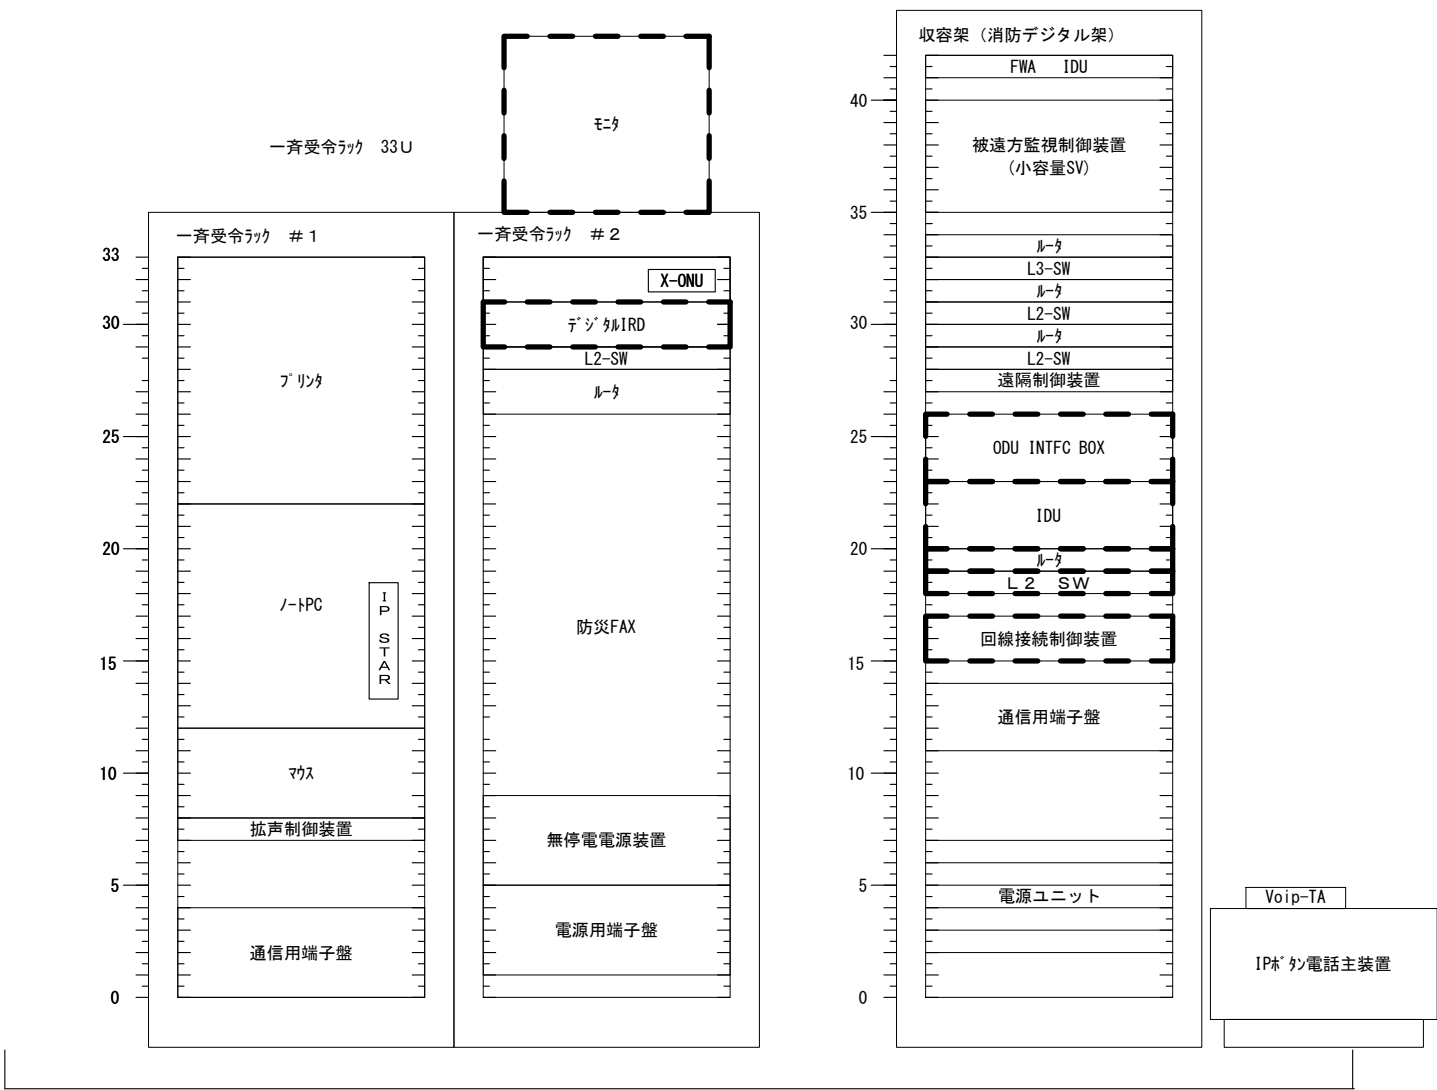

既設

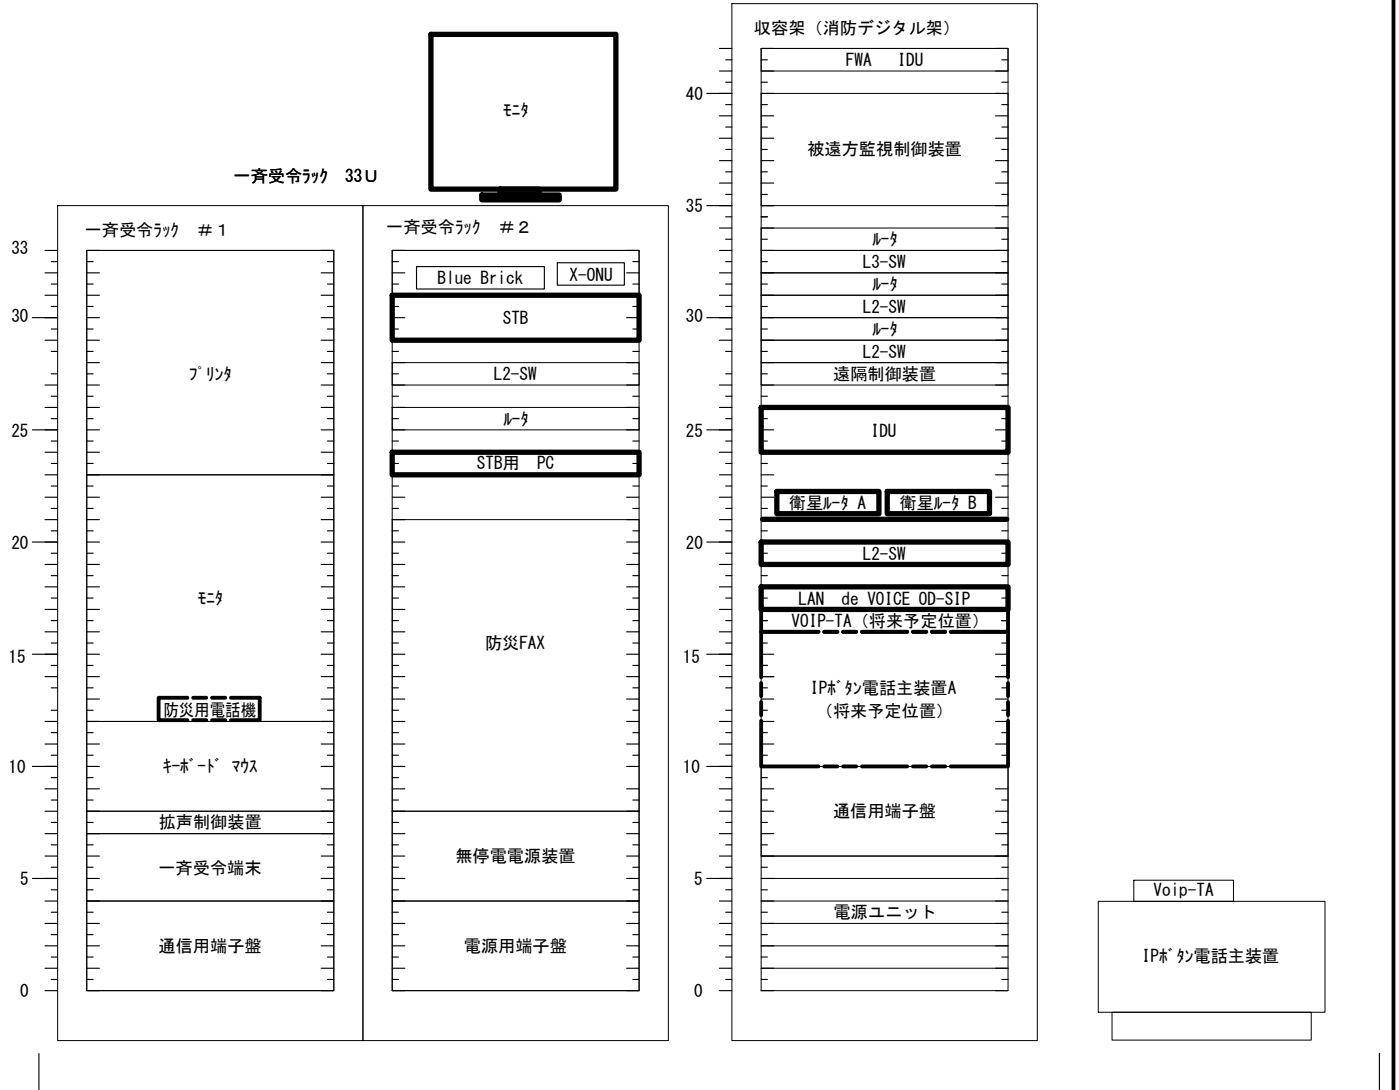

更新後


凡例

新設機材


既設機材

撤去機材

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 架実装図（参考）							
（一財）日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-10					




防災用発電機(撤去) (電源系工事) 1/30
(屋上)




防災用発電機(新設) (電源系工事) 1/30
(屋上)



			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム (衛星系、映像系その他付帯設備) 設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 発電機更新図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-11					




耐雷トランス用基礎(参考図)(新設)(電源系工事) S=1/15
(屋上)

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行	名称	和歌山県総合防災情報システム(衛星系、映像系その他付帯設備)設計業務							
版	年月日	記事		4-04 那賀消防組合消防本部 耐雷トランス基礎図							
(一財) 日本消防設備安全センター			尺度	—	図番	4-04-12					

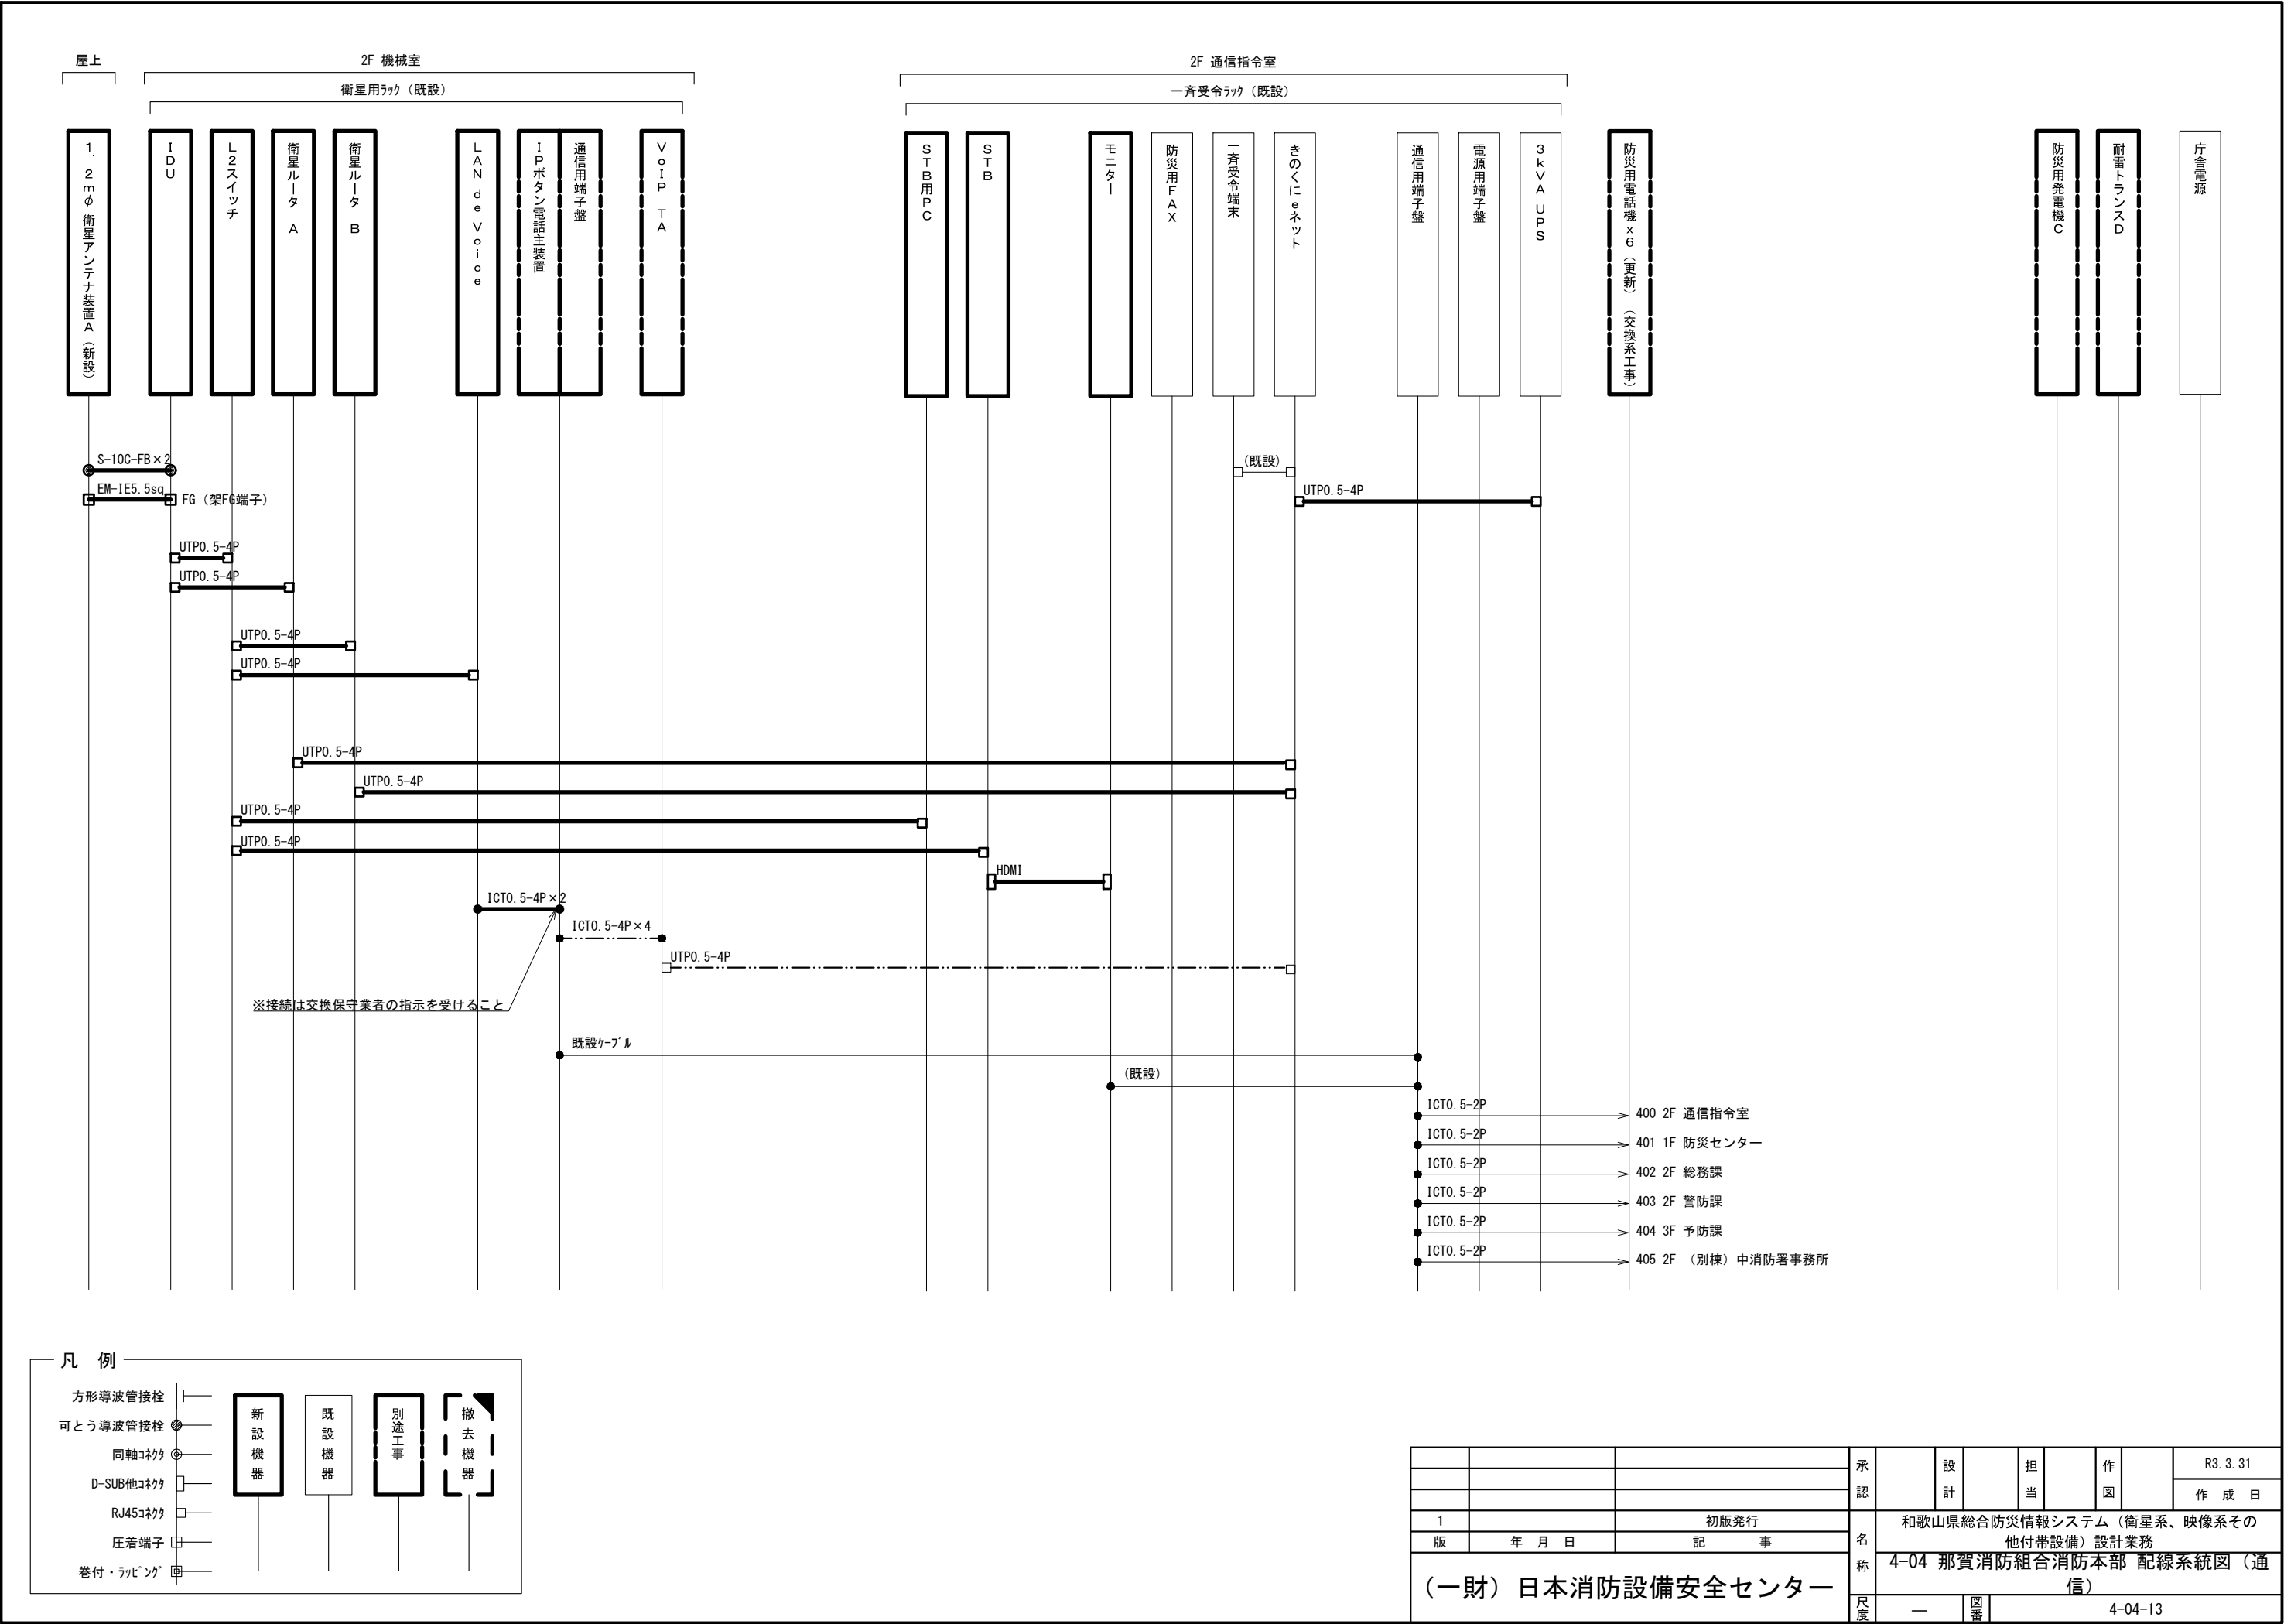

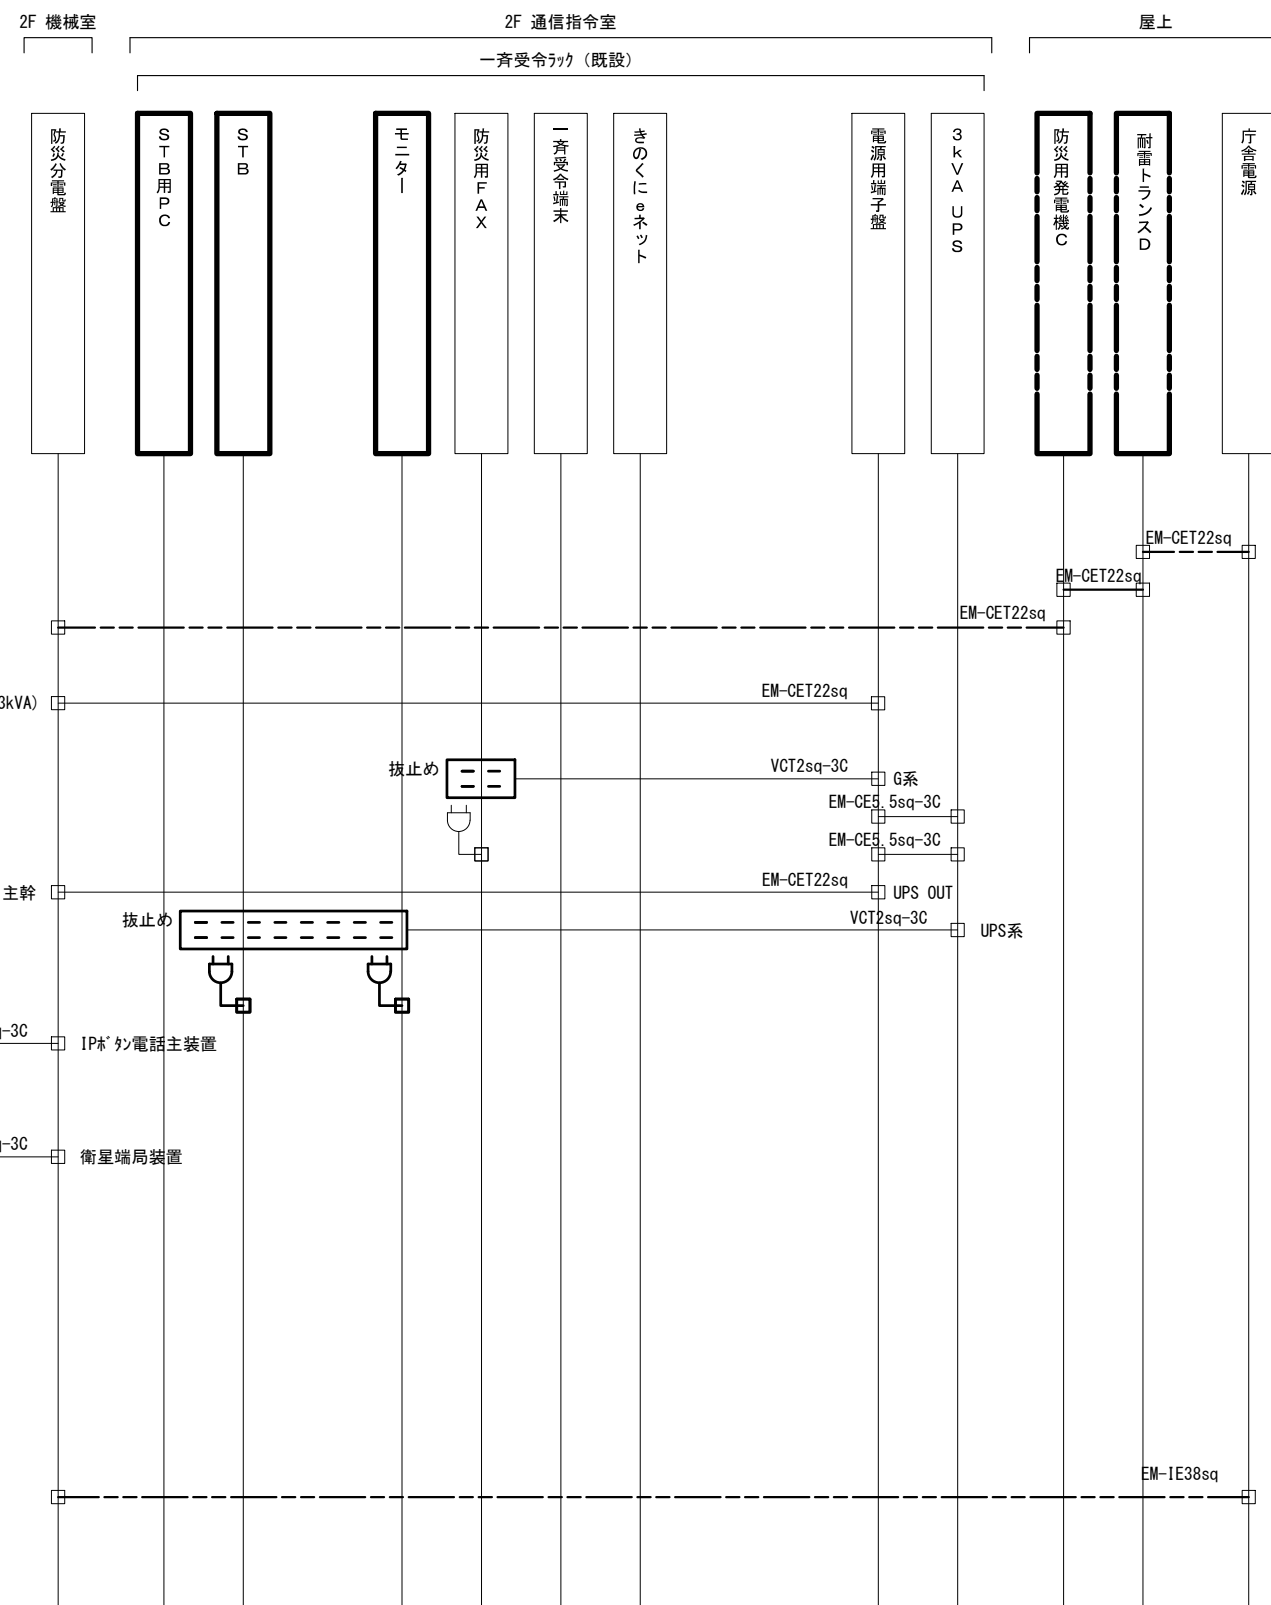



凡 例

方形導波管接栓

可とう導波管接栓

同軸コネクタ

D-SUB他コネクタ

RJ45コネクタ

圧着端子

巻付・ラッピング

新設機器

既設機器

別途工事

撤去機器

			承認		設計		担当		作図		R3.3.31
											作成日
1		初版発行		名称	和歌山県総合防災情報システム（衛星系、映像系その他付帯設備）設計業務						
版	年 月 日	記 事			4-04 那賀消防組合消防本部 配線系統図（撤去）						
（一財）日本消防設備安全センター					尺度	—	図番	4-04-15			