

経営比較分析表（令和6年度決算）









和歌山県 高野町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	94.35	3.05	100.00	3,400




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
2,605	137.03	19.01
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
79	0.08	987.50

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

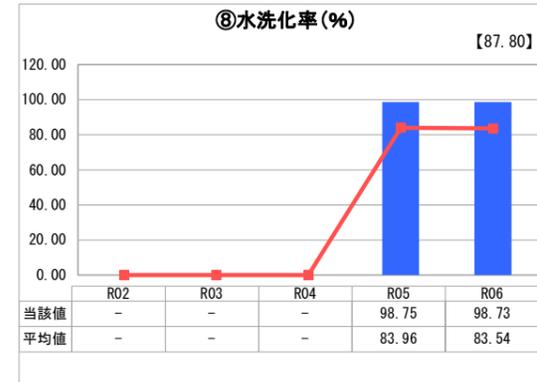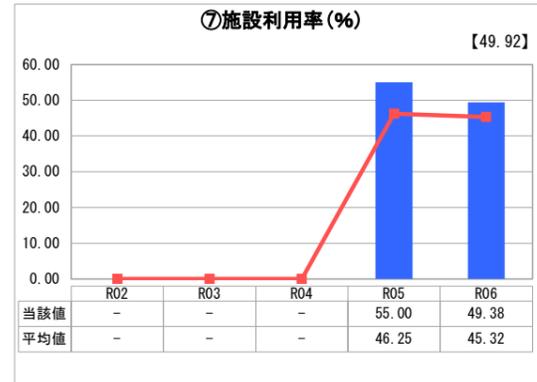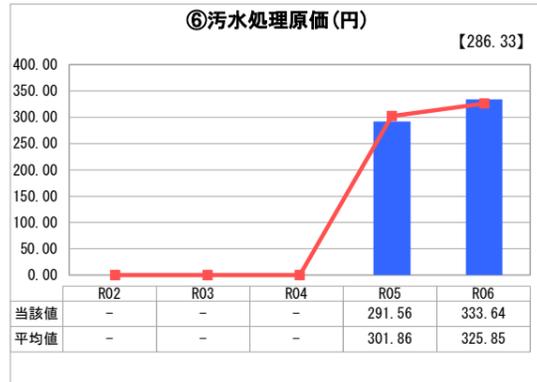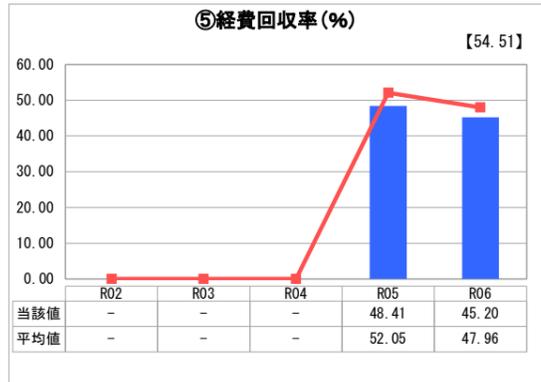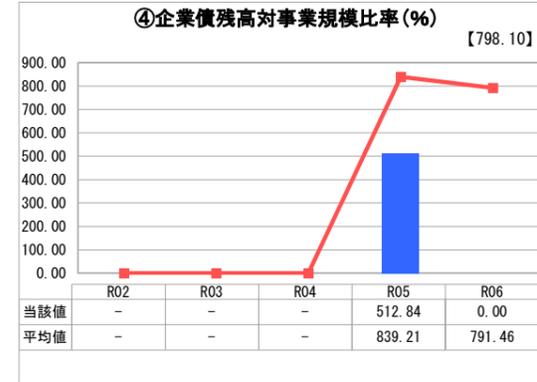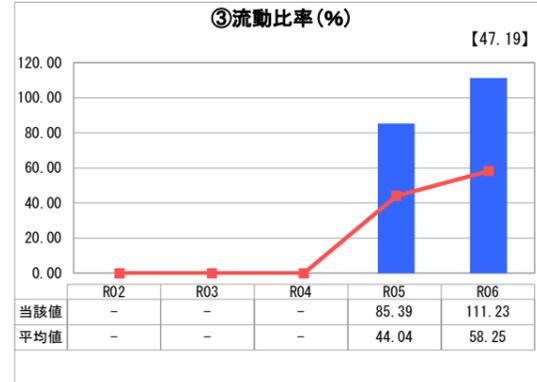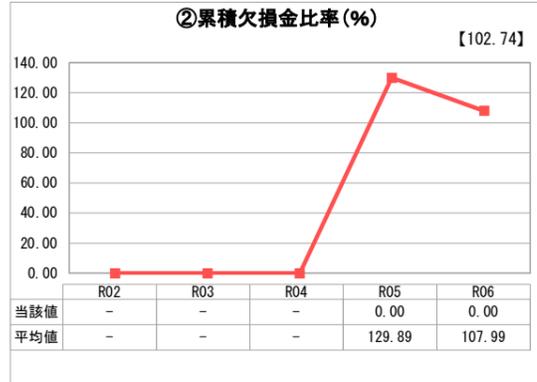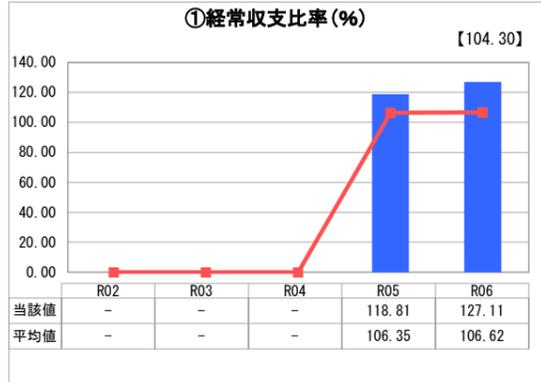

2. 老朽化の状況

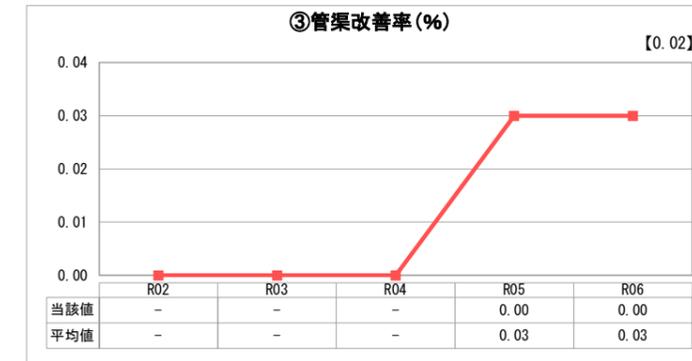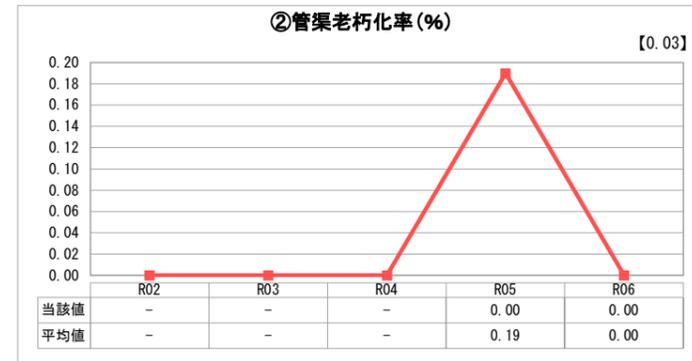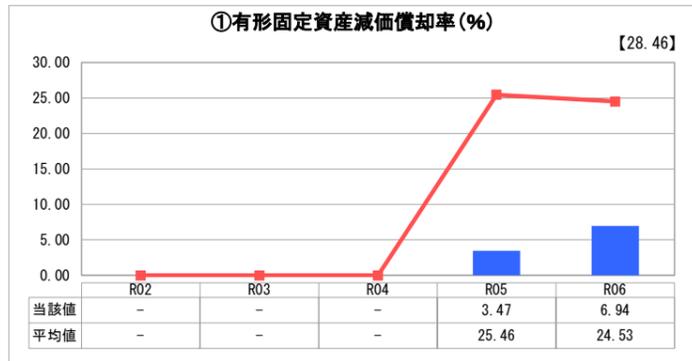

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

令和5年4月に法適用を行い会計方式が変わったため、令和4年度以前の指標は表示されていない。
 ① 経常収支比率は100%を超えているが、収入の大半は一般会計からの繰入金である。
 ② 累積欠損金はない。
 ③ 流動比率は100%を超えており問題はない。
 ④ 企業債残高対事業規模比率はゼロとなっている。
 ⑤ 経費回収率は50%を下回って推移している。
 ⑥ 汚水処理原価は処理区域内人口が79人と少なく、汚水処理費を賄うほどの使用料を確保するのは困難な状況となっている。
 ⑦ 施設利用率は50%を下回っており、現状の施設・設備は処理量に対して過大であると考えられる。施設の更新時には人口動向を踏まえた最適な施設規模やスペック、処理方法についても検討が必要がある。
 ⑧ 水洗化率は100%に近い水準で推移している。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却費率は、類似団体平均を下回って低い水準であるが、法適用時にはそれまでの減価償却累計額を控除した金額を帳簿原価としたため、この指標は老朽化の実態を適切に表していないことに留意する必要がある。
 実際には、電気設備等の機械装置は耐用年数を経過して使用しているものもあり、点検や修繕等によって長寿命化を図っている状況である。
 管渠については、平成10年以降の供用開始から27年が経過したところであり、②管渠老朽化率（法定耐用年数50年を超えた管渠）および③管渠改善率は0%である。

全体総括

高野町では、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水・個別排水処理・生活排水処理と下水道事業を展開しており、下水道の普及啓発に努めている。このうち、農業集落排水は花坂地区の汚水処理を行っている。
 農業集落排水事業は、水洗化率が高いものの、処理区域内人口が少ないため、使用料で汚水処理費を賄うことは困難な状況である。加えて人材確保や物価高騰による経費増加への対応も必要であり、抜本的な改善が課題となっている。
 これまで経費削減に最大限取り組んできたものの、既に削減余地はほぼ尽きており、現行の運営手法を継続するだけでは、将来にわたる事業の持続性を確保することは困難である。今後は、使用料単価の抜本的な見直しに加え汚水処理方法そのものの転換や事業スキームの再構築など、改革施策の検討が必要である。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。