

平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷(那智勝浦町口色川)




- ・ 人家全壊5戸、半壊6戸、倉庫損壊多数
- ・ 耕地1.9ha埋塞
- ・ 河川埋塞200m
- ・ 道路50m流失、200m埋塞




平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷（那智勝浦町口色川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=14.5m, L=121.25m） 1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。

砂防えん堤工正面図

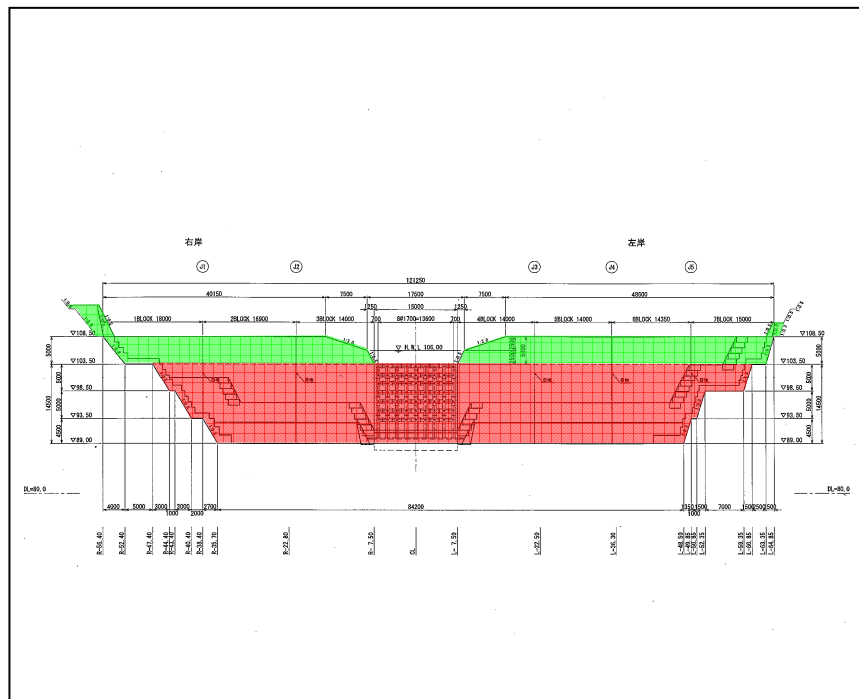

砂防えん堤工側面図

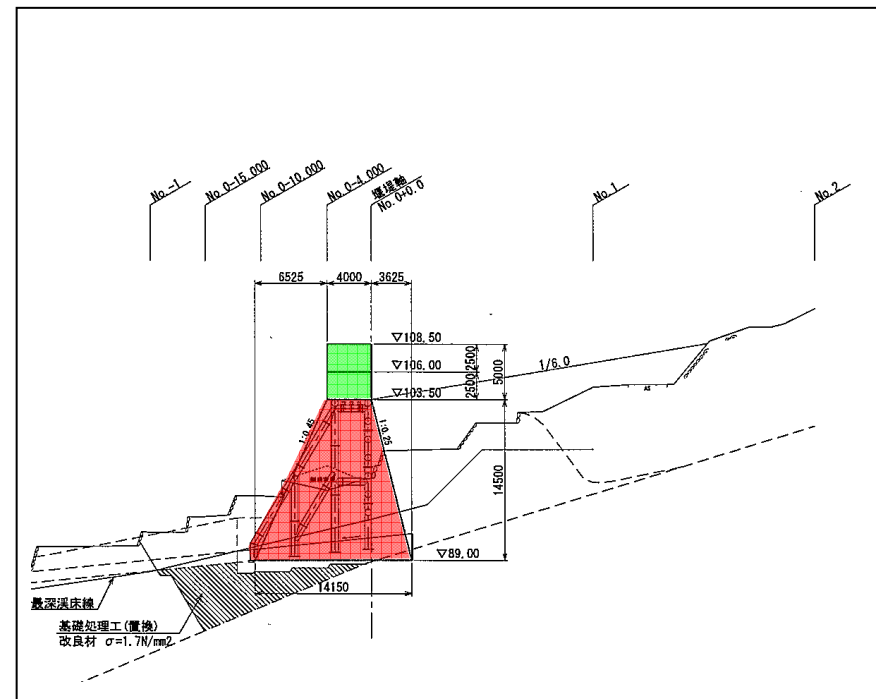


- 凡例
- 施工済（黄色）
 - 施工中（赤色）
 - 次施工（緑色）

平成23年9月4日発生 土石流災害 赤畠谷（那智勝浦町口色川）

進捗状況（平成25年8月29日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：8月29日）



現在の状況

施工：(株)夏山組

砂防えん堤工（H=14.50m、L=128.25m）

本堤コンクリート 7,891m³

鋼製スリットえん堤 1式

コンクリート打設中